

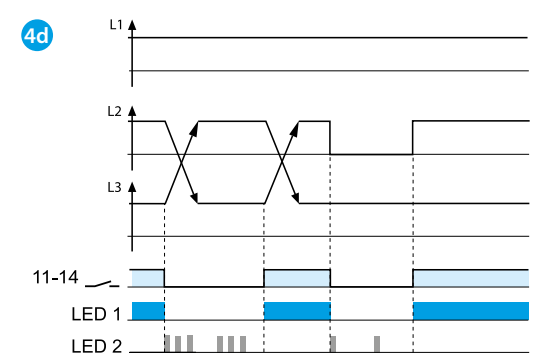
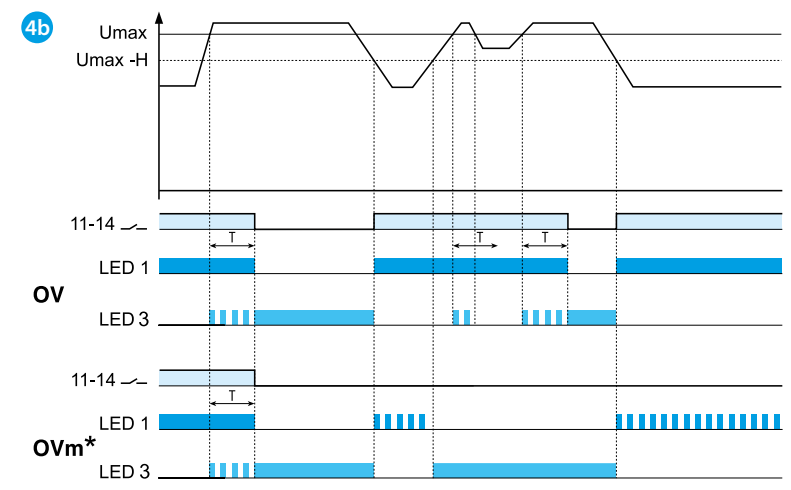
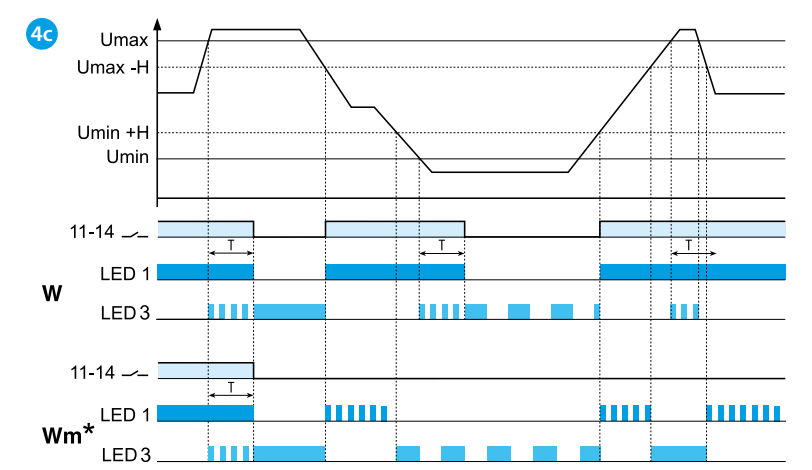
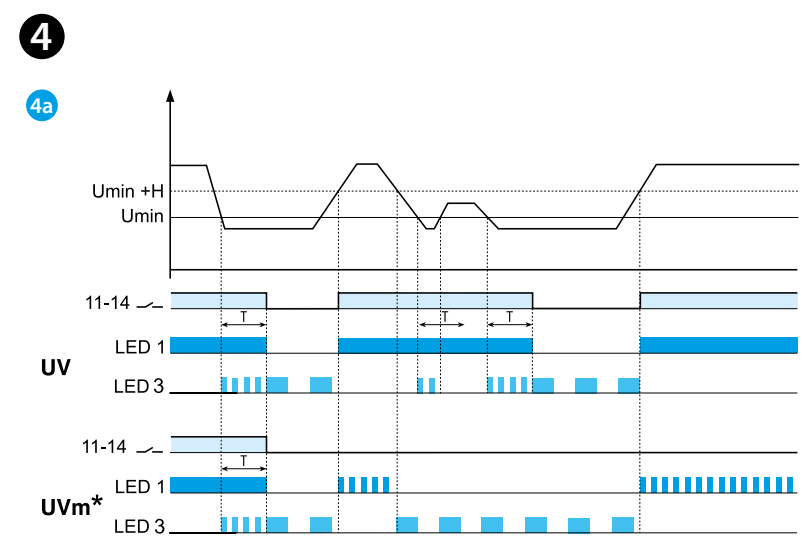
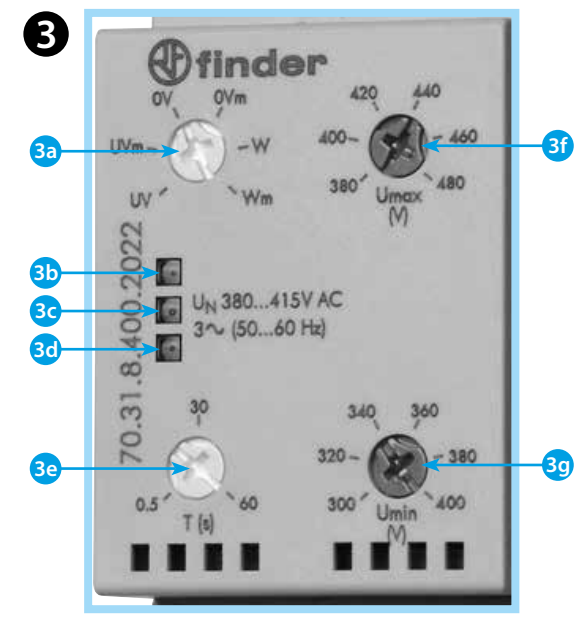
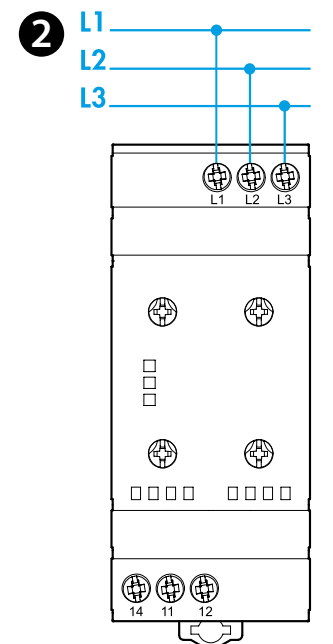


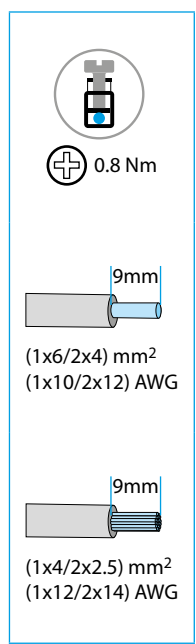

70.31

70.31.8.400.2022	
U _N (380...415) V AC (50/60 Hz)	
U _{min} 220 V AC	
U _{max} 510 V AC	
P 11 VA / 0.9 W	
1 CO (SPDT) 6 A 250 V AC	
AC1	1500 VA
AC15 (230 V AC)	500 VA
M (230 V AC)	0.185 kW
DC1 (30/110/220) V (6/0.2/0.12) A	
(-20...+60)°C	
IP20	

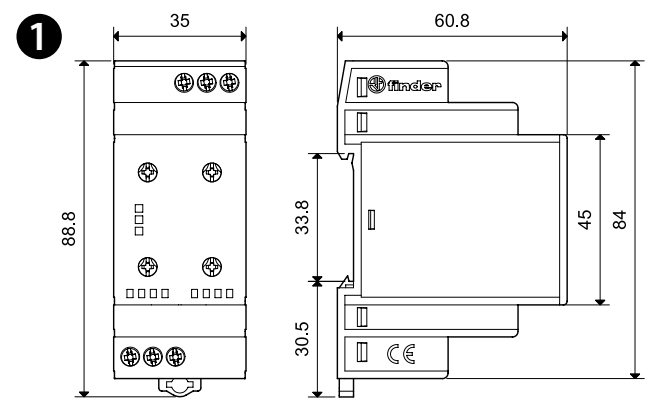

70.31 ТРЕХФАЗНЫЕ РЕЛЕ КОНТРОЛЯ НАПРЯЖЕНИЯ (АС)

- ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ**
- СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ**
11–14 выходной контакт NO (SPST-NO)
11–12 выходной контакт NC (SPST-NC)

- ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ (детализация)**
 - 3a Выбор функций
 - UV Пониженное напряжение без запоминания состояния
 - UVm Пониженное напряжение с запоминанием состояния
 - OV Перенапряжение без запоминания состояния
 - OVm Перенапряжение с запоминанием состояния
 - W Диапазон между пониженным напряжением и перенапряжением без запоминания состояния
 - Wm Диапазон между пониженным напряжением и перенапряжением с запоминанием состояния

- 3b Светодиод 1 (зеленый)
- 3c Светодиод 2 (желтый)
- 3d Светодиод 3 (красный)
- 3e Время задержки отключения («Т» на функциональной диаграмме), настройка (0.5...60)s
- 3f Селектор Максимальное напряжение (380...480)V
- 3g Селектор Минимальное напряжение (300...400)V

- ФУНКЦИИ**
 - 4a Пониженное напряжение (функции UV и UVm)
 - 4b Перенапряжение (функции OV и OVm)
 - 4c Диапазон между пониженным напряжением и перенапряжением (функции W и Wm)
 - 4d Обрыв и чередование фазы

ПРИМЕЧАНИЕ
Гистерезис («Н» на функциональной диаграмме): 10 В
Активация прибора при включении питания: 1с
Время задержки срабатывания: 1с
Положительная безопасная логика – Выходные контакты открыты при обнаружении прибором тревоги

***Обнуление памяти состояний**
Для обнуления памяти состояний нужно выключить питание прибора и включить его снова (U вкл, U выкл) или повернуть селектор выбора функций на одно положение, и затем вернуть в исходное состояние.